



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAVIMO TVARKOS, INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO IR
ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO**

2020 m. liepos d. Nr. AT-
Šakiai

Vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis:

1. T v i r t i n u šias gaisrinės saugos instrukcijas ir s u t e i k i u joms šiuos numerius:

1.1. Bendroji gaisrinės saugos instrukcija - Nr. GS 1 (pridedama);

1.2. Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas - Nr. GS 2 (pridedama);

2. N u r o d a u :

2.1. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą Ričardą Stepaitį - Šakių rajono savivaldybės administracijoje;

2.2. Seniūnijų seniūnus- seniūnijose,
pagal patvirtintas gaisrinės saugos instrukcijas vykdyti dirbančiųjų įvadinius, periodinius ir papildomus darbo vietoje instruktažus, juos registruoti gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnaluose.

3. Į p a r e i g o j u darbuotojus laikyti šiuo įsakymu patvirtintų gaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų.

Seniūnai su įsakymu susipažįsta per dokumentų valdymo sistemą, patvirtindami susipažinimą su įsakymu;

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al.36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g.8A, Kaunas.

Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius

Parengė
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ričardas Stepaitis
2020-06-29

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188772814

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2020 m. liepos ____d. įsakymu Nr. AT-

BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Nr. GS 1

TEKSTO SUDEDAMOSIOS DALYS:

BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

II. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

III. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

IV. EVAKUACIJOS KELIAI

V. GESINTUVO NAUDOJIMAS

VI. PATALPŲ KATEGORIJS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

VII. SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

VIII. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS ĮMONĖS TERITORIJOJE IR PATALPOSE

IX. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

X. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

XI. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	2 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS** gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE** ir padaliniuose dirbantiems darbuotojams ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE** dirbantys asmenys.

2.  Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų ir preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų.

3. Darbuotojams, atliekantiems ugnies darbus, papildomai privaloma vadovautis ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcija.


4. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS** vadovui ir jo paskirtiems atsakingiems asmenims vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

	- Nesudaryti degios aplinkos! - Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškvos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)! - Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!
---	---

6. Klasikinis degimo trikampis:

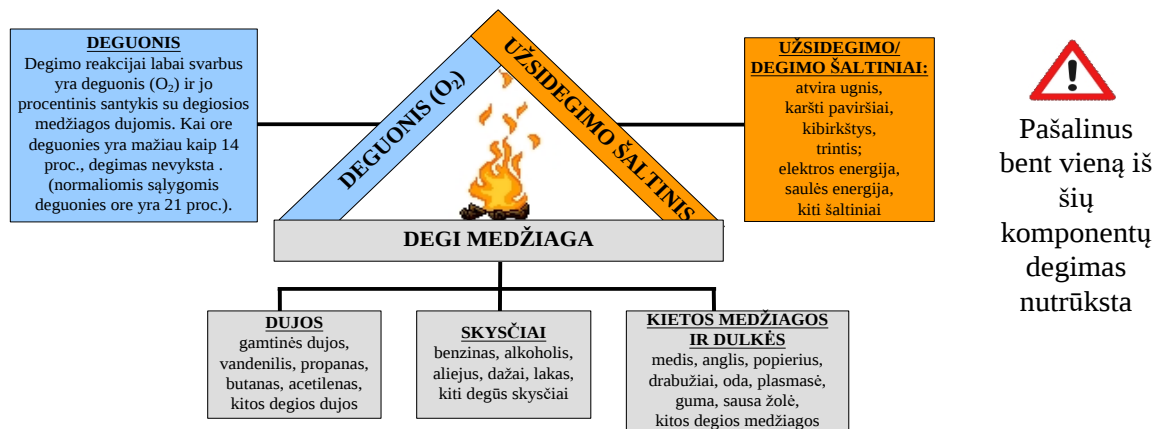

7. Susipažinti su žmonių evakavimo planu (-ais), pakabintu (-ais) kiekvieno įmonės pastato visuose aukštuose.

8. Transporto priemonės, statyti ir medžiagas laikyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

9. Šiukšles ir kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS** patalpų bei teritorijos. **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS** teritorija turi būti nušienauta, o žiemos metu - nuvalytas sniegas.

10. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	3 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

ir t.t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą. Ant taros ar pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

11. Gamybinėse patalpose pagal grafiką nuo įrenginių, šildymo prietaisų, elektros variklių, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti valomos dulkės, pūkai ir kitos degios atliekos.

12. Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.

13. Į kanalizacijos sistemas ir vandens telkinius nepilti sprogų ir degių produktų, užterštų gamybinių nuotekų.

14. Dirbti tik su tvarkingais ir švariais rūbais. Draudžiama dirbti su nešvariais, tepaluotais rūbais, pirštinėmis ar rankomis.

15.  Draudžiama naudoti atvirą ugnį:

15.1. rūsiuose, palėpėse (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);

15.2. sandėliuose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);

15.3. įvairių komunikacijų vamzdinių atšildymui;

15.4. dujų nuotėkio vietai nustatyti;

15.5. pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas) (šios teritorijos pažymėtos ženklu );

15.6. kitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios pažymėtos ženklu .

16. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.



Rūkymo vietos

17.  Rūkyti tik tam tikslui skirtose, specialiais ženklais pažymėtose vietose. Rūkymas ne tam tikslui skirtose vietose **gali sukelti gaisrą, sprogimą**, kitus padarinius!

18. Pelenus ir nuorūkas mesti tik į specialiai tam skirtas nedegias pelenines nuorūkas.

19. Baigus rūkyti įsitikinti, kad nuorūka užgesinta.

20. Rūkymo patalpos (vietos) turi būti švarios, periodiškai valomos drėgnu būdu.

II. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

21. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga esanti ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE.

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ	ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gaisro signalizacijos mygtukas 	-

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	4 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

	Gesintuvas		Gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė turi būti tikrinami gamintojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu laiku. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti draudžiama.
	Gaisrinio čiaupo spintelė	 Gaisrinis čiaupas:  Gaisrinis žarnos ritinys: 	Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti : perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą.

22. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

23. Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu turi būti pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje turi būti paliekamas gaisrinės saugos ženklas „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta.

24. Nešildomuose statiniuose šaltuoju metų laiku vidaus gaisrinio vandentiekio tinklai turi būti be vandens, o prie gaisrinių čiaupų rodykle ar užrašu nurodyta sklendės, kurią atidarius vanduo bus tiekiamas į tinklą, vieta.



Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai)

25. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

26. Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones.



Gaisriniai hidrantai

27. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius, jų šulinių dangčiai turi būti neužkrauti, neužstatyti..

28. Gaisriniai hidrantai turi būti tvarkingi, jų šulinių dangčiai turi lengvai atsidaryti bet kuriuo metų laiku.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	5 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

29. Žiemą gaisriniai hidrantai turi būti apšiltinami, o nuo šulinių dangčių valomas ledas ir sniegas.

30. Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinių hidrantų, hidrantų kolonėlių techninę būklę (paleisti vandenį), o patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą.

31. Gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai ir kiti vandens šaltiniai:

32. Gaisrui gesinti skirtus vandens rezervuarus ir kitus vandens šaltinius būtina reguliariai valyti (šalinti šiukšles, dumblą ir kitus pašalinius daiktus).

33. Gaisrui gesinti naudojamuose vandens telkiniuose turi būti pakankamai vandens, kad jį lengvai galėtų paimti gaisriniai automobiliai.

34. Gaisrui gesinti skirtų vandens rezervuarų, hidrantų, vandens šaltinių vietos ir privažiavimo prie jų keliai turi būti pažymėti specialiomis rodyklėmis (ženklais), o ant jų – nurodyta rezervuaro talpa. Rodyklės (ženklai) tamsiu paros metu turi būti apšviestos arba užrašai ant jų – fluorescenciniai.

III. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

35.  Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:

35.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuką;

35.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą ugniagesiams:

35.2.1. bendruoju pagalbos telefonu – **112**,

35.3. nutraukti dujų, garų, elektros tiekimą, užsukti technologinių vamzdynų sklendes (jos privalo būti su užrašais);

35.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

36.  Išgirdus gaisro signalizacijos signalą:

36.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką, nesinaudoti liftais, neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

36.2. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

36.3. negrįžti į degantį pastatą;

36.4. išėjus susirinkti pažymėtoje, sutartoje vietoje;

36.5. pasitikti atvykstančius ugniagesius.

37. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „stok, griūk ant žemės ir voliokis“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.

Sustok, krisk ant žemės ir riskis



38. Įmonės vadovas ir jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai:

38.1. nustatyti tikslią evakuotų žmonių surinkimo (susitikimo) vietą. Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	6 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

38.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius suskirstyti į grupes ir vėliau patikrinti pagal sąrašą.

IV. EVAKUACIJOS KELIAI

39. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

 arba  arba 	Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.
	Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.

40.  Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:
- 40.1. gesintuvų, gaisrinių čiaupų, kito gaisrinio inventoriaus;
 - 40.2. evakuacijos kelių, durų, vartų ir langų;
 - 40.3. privažiavimo kelių ir priėjimų, tarpų tarp statinių;
 - 40.4. elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas);
 - 40.5. įvadinių sklendžių.
41. Durys evakuaciniuose išėjimuose iš vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu (su lengvai ir greitai iš vidaus atsiderančiais užraktais ar uždarymo mechanizmais). Draudžiama jas užkalti arba užrakinti iš lauko.
42. Kopėčios, skirtos patekti iš statinio laiptinės ant stogo, turi būti tvarkingos ir pritvirtintos, stogo liukai, durys, langai – atidaromi bet kuriuo paros metu.

V. GESINTUVO NAUDOJIMAS

43.  Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuoti.
44. Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.
45. Gaisrai skirstomi į klases, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:

A klasės gaisrai: <u>dega kietos degios medžiagos, didesnė dalimi organinės kilmės</u> , pvz. deganti mediena, popierius, šiaudai, anglis, tekstilė, automobilių padangos ir kt.	B klasės gaisrai: <u>dega degūs skysčiai arba medžiagos, turinčios savybę lydytis</u> , pvz. degantis benzinas, naftos produktai, riebalai, lakas, derva, vaškas, eteris, alkoholis ir kt.	C klasės gaisrai: <u>dega degios dujos</u> , pvz. degantis propanas, vandenilis, acetilenas, šviečiančios dujos ir kt.	D klasės gaisrai: <u>dega metalai ir jų lydiniai</u> pvz. kalis, natris, magnis	E klasės gaisrai: dega elektros įranga, kuria teka el. srovė iki 1000V
ŽYMĖJIMAS ANT GESINTUVO:				

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	7 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

				 arba užrašas: „Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“
---	---	---	---	---

46. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus:



47. Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

VI. PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

48. Atliekant darbus, suteikiant paslaugas kitose įmonėse, įstaigose atkreipti dėmesį į ženklus. Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų skirstomi į A_{sg}, B_{sg}, C_g, D_g, E_g kategorijas:

Patalpos kategorija	Papildomi reikalavimai A _{sg} , B _{sg} , C _g kategorijų patalpose
 ir  Šiose patalpose gali susidaryti sprogi aplinka: 	A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose turi būti pakabintos gaisrinės saugos instrukcijos. Dirbti šiose patalpose leidžiama tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai, sugedus vėdinimo įrenginiams draudžiami bet kokie technologiniai procesai. Dirbant A_{sg} ir B_{sg} kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose. PRIVALOMA: – avėti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę; – dėvėti statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius; – naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, nesukeliančius kibirkščiavimo. DRAUDŽIAMA: –  naudotis atvira ugnimi (išskyrus atvejus, kai išduotas leidimas atlikti šiuos darbus); –  įvažiuoti motorinėms transporto priemonėms;

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	8 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

	– naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra; – šildyti patalpas atviro tipo šildymo prietaisais; – eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama įrengti kištukinius lizdus. – nesant elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.
	C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose ar patalpose DRAUDŽIAMA: – naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra. – šildyti atviro tipo šildymo prietaisais.
 ir 	Papildomų reikalavimų šioms patalpoms nėra.

VII. SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

49. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):

- 49.1. dujos (gamtinės dujos, vandenilis, propanas, butanas, acetilenas, ir kt.);
- 49.2. skysčiai (naftos produktai, įvairios valymo priemonės ir kt.);
- 49.3. kietosios medžiagos (popierius, mediena, anglis, durpės, padangos ir kt.);
- 49.4. dulkės (medžio, metalo dulkės ir kt.).

50. Ženkais, kuriais žymimos labai bei ypač degios ir sprogios medžiagos:

	Labai degi, ypač degi (F; F+) medžiaga. Lengvai užsidegantis ir ypač ar labai degus produktas, uždegus gali sprogti.
	Oksiduojanti (O) medžiaga. Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.
	Sprogstamoji (E) medžiaga. Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
	Degios kietosios medžiagos.

51.  Šias medžiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupėmis pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (žr. šių medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją). Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	9 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

charakteristikos.

52. Draudžiama laikyti degias bei sprogias medžiagas pažeistoje ar atviroje taroje, pakuotėje.

53. Laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines, buteliukus būtina laikyti kamščiais į viršų. Tuščią tarą laikyti toje pačioje patalpoje draudžiama.

54. Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

55. Rūgščių laikymo vietose turi būti ir neutralizuojančių medžiagų (kreidos, kalkių) atsarga. Rūgščių laikymo vietos turi būti pažymėtos. Reikia vengti sandėliuojamų azoto ir sieros rūgščių sąlyčio su organinės kilmės medžiagomis (mediena, šiaudais ir t. t.).

56. Po laiptais, techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

57. Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, išskyrus tam tikslui pritaikytas patalpas, draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias, labai degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias bei kitas pavojingas medžiagas, kurios sprogs ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus.

VIII. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS ĮMONĖS TERITORIJOJE IR PATALPOSE

58. **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS** teritorijoje laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 m. nuo statinių. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugnį būtina užgesinti.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir remontas

59. Visos transporto priemonės privalo turėti pirmines gaisro gesinimo priemones.

60. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse draudžiama:

60.1. dirbti kalvystės, terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais. Šie darbai turi būti atliekami tik tam tikslui skirtose patalpose arba atvirose aikštelėse;

60.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

60.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

60.4. įkrauti akumuliatorius;

60.5. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

60.6. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

61. Transporto priemones statyti paliekant tarp lengvųjų automobilių ne mažesnę kaip 0,6 m, o tarp krovininių – 0,8 m atstumą.

62. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.

63. Transporto priemonių remonto vietos:

63.1. panaudotus kuro ir degalų filtrus, skudurus, šiukšles dėti tik į specialiai tam skirtas nedegias dėžes su dangčiais;

63.2. panaudotus naftos produktus pilti tik į tam skirtus indus ir laikyti tik tam tikslui skirtose vietose;

63.3. išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

IX. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR ĮRENGINIAI

64.  Pastebėjus įrenginius ir vamzdynus su netvarkinga, mechaniškai pažeista, įmirkusia skysčiais izoliacija, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	10 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

65. Technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas turi būti susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų vietą privalo žinoti ir budintis personalas.

66. Draudžiama dirbti esant išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams ir būtina nuolat sekti kontrolinių matavimo prietaisų parodymus

67. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

Elektros įrenginiai

68.  Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės jokių būdų negalima gesinti vandeniu.

69.  Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją:

69.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;

69.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungia elektros saugikliai;

69.3. mirga šviesa;

69.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas;

69.5. įjungus elektros prietaisą „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys.

70. Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.

71. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus.

72. Saugoti, kad nesuslaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai.

73. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi, ar kitaip pažeidžiami mechanškai.

74. Į kištukinius lizdus nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų.

75. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

76. Gamybinėse patalpose, kuriose kaupiasi daug dulkių, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.

77. Transformatorinės pastotės ir elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

78. Draudžiama:

78.1. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

78.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

78.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

78.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

79. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

80. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

81. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	11 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

82. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

83. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

84. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.

85. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.

Šildymo įrenginiai

86. **ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE** patalpos šildomos centrine šildymo sistema.

87. Visi šildymo įrenginiai prieš šildymo sezono pradžią turi būti patikrinti.

88. Draudžiama džiovinoti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdinių arba ant jų.

89. Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama.

90. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

90.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;

90.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

90.3. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

90.4. kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;

90.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;

90.6. palikti be priežiūros kūrenamas krosnis, židinius ir leisti juos prižiūrėti mažamečiams vaikams;

90.7. be priežiūros palikti neautomatinius katilus.

91. Smilkstančias anglis ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m. nuo pastatų ir statinių.

92. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti. Palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose mūriniai dūmtraukiai ir mūrinės sienos su dūmų kanalais turi būti išbaltinti.

93. Kurotekinių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

X. MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose

94. Sandėliuose draudžiama laikyti elektros ir automobilinius krautuvus, motorines transporto priemones ir įkrauti jų akumulatorius. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose patalpose.

95. Medžiagos, laikomos ne lentynose, turi būti sudėtos į rietuves. Praeigos tarp rietuvių, stelažų ir nuo rietuvių, stelažų iki sienų turi būti neužkrautos.

96. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m², medžiagų, laikomų ne lentynose, sandėliavimo vietos turi būti pažymėtos juostomis ant grindų.

97. Rūgščių laikymo vietose turi būti ir neutralizuojančių medžiagų (kreidos, kalkių) atsarga. Rūgščių laikymo vietos turi būti pažymėtos. Reikia vengti sandėliuojamų azoto ir sieros rūgščių sąlyčio su organinės kilmės medžiagomis (mediena, šiaudai ir t.t.).

98. Medžiagos, aktyviai reaguojančios su vandeniu (karbidai, šarminiai metalai, bario peroksidas, natrio hidratas ir kt.), turi būti laikomos atskiroje patalpoje, sandarioje taroje, ne žemiau kaip 0,15 m virš grindų.

99. Chemikalai turi būti fasuojami atskirose patalpose. Išsiliejusius ar išbirusius chemikalus būtina nedelsiant išvalyti ir padaryti nekenksmingus. Pakuotę (popierių, drožles, vatą ir t. t.) būtina laikyti atskiroje patalpoje.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	GAISRINĖ SAUGA	12 psl. iš 12
	BENDROJI GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA	

100. Metalų (aliuminio, cinko, nikelio ir kt.) milteliai, galintys savaime užsidegti, turi būti laikomi atskirose patalpose, hermetiškoje taroje ir apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

101. Sandėliuose draudžiama perpilti naftos produktus.

Sandėliavimas atvirose teritorijose

102. Atvirose teritorijose įvairias talpyklas su reaktyvais, ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais galima sustatyti grupėmis, ne didesnėmis kaip po 100 vienetų, arba laikyti ne daugiau kaip 5 tonas minėtų medžiagų vienoje grupėje. Atstumas tarp šių grupių turi būti ne mažesnis kaip 5 m. Aplink teritoriją, atsižvelgiant į laikomų medžiagų kiekį, reikia įrengti užtvartą, kurios atlaikytų išsiliesusių iš didžiausios talpyklos skysčių hidrostatinį slėgį.

103. Medienos ir rąstų rietuvės turi būti lengvai prieinamos ir privažiuojamos iš visų pusių. Rietuvių plotis ir aukštis turi būti ne didesnis kaip 6 m, o praeigų tarp jų plotis – ne mažesnis kaip 4 m.

104. Medienos pjuvenos gali būti sandėliuojamos kieto pagrindo aikštelėse krūvose, ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo pastatų ir statinių. Krūvų plotis ir aukštis turi būti ne didesnis kaip 6 m, o praeigos tarp jų – ne siauresnės kaip 4 m.

105. Draudžiama sandėliuoti anglis asfaltu ar medžio danga išklotose aikštelėse, ant šilumos šaltinių (gartiekių, karšto vandens vamzdžių ir kt.), virš elektros kabelių tunelių, taip pat po elektros perdavimo linijomis.

XI. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

106. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

107. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

107.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

107.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

108. Būtina patikrinti:

108.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių, gamybinių atliekų;

108.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;

108.3. ar uždaryti langai, orlaidės, angos;

108.4. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę medžiagos, detalės ir kitas turtas;

108.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai ir laiptinės;

108.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

108.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

109. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui.

110. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo padaro reikiamus įrašus patalpų uždarymo žurnale ir patikrintas patalpas uždaro.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

111.  Pastebėję gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuokite tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.

112. Atsiminkite, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis - neatsargus elgesys. Būkite atidūs ir nuolat laikykitės gaisrinės saugos reikalavimų.

Parengė:	Įmonės pavadinimas	Data
	UAB „Darbų saugos projektai“	2020-06-22

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188772814

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. liepos ____d. įsakymu Nr. AT-

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI, PLANAS Nr. GS 2

1. Kiekvienas ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS darbuotojas, pastebėjęs gaisrą:

pirmiausiai privalo, nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pagalbos telefonais:

BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONO NUMERIU	112
--	------------

1.1. Pranešant apie gaisrą, **suteikti tokią informaciją:**

- Įmonės pavadinimas;
Gatvė ir namo numeris;
- **Situacija, gaisro pobūdis ir dydis;**
- Ar gresia pavojus žmonių gyvybėms;
- **Įmonės kontaktinis telefono numeris;**
Skambinančiojo vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris;
- Jau atlikti gesinimo/gelbėjimo darbai;
- Po pranešimo nenutraukti ryšio, bet išklaudyti pateikiamos informacijos arba nurodymų;

1.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakuaciją;

1.3. gesinti gaisro židinį gesintuvais;

1.4. prireikus iškviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

1.5. sustabdyti darbą, kol neužgesintas gaisras;

1.6. išjungti įrengimus, elektros tiekimą;

1.7. iškviesti į gaisro vietą įmonės vadovaujančius asmenis.

2. Uždaryti duris ir langus, kad būtų išvengta skersvėjo bei dūmų plitimo į dar nepalietas patalpas.

3. Gaisrą gesinti tik su šalia esančiais gesintuvais, jei nesukelia pavojaus sveikatai.

4. Gaisrą gesinti, nedarant žalos aplinkiniams.

5. Neleisti ugniai plisti, pašalinti visus degius daiktus, esančius šalia.

6. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros prietaise.

7. Jeigu nepavyksta gaisro užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

8. Gaisrinės saugos padalinius sutinka, suteikia pagalbą renkantis trumpiausią kelią prie gaisro židinio, gesinimui reikalingo vandens hidranto ir t.t.:

a) administracijos direktorius Dainius Grincevičius;

b) vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis _____;

c) kitas Informuotas administracijos atstovas;

(vardas, pavardė, pareigos)

9. Elektros energijos išjungimą (išskyrus gaisrinės apsaugos sistemas) ir kitus veiksmus atlieka, kad būtų sustabdytas gaisro plitimas:

a) administracijos direktorius Dainius Grincevičius;

b) vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis _____;

c) kitas Informuotas administracijos atstovas;

(vardas, pavardė, pareigos)

10. Atlieka automatinių gaisrinių sistemų (gesinimo, dūmų pašalinimo, žmonių informavimo) patikrinimą (įsitikina, ar veikia):

- a) administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
- b) vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis _____;
- c) _____ kitas Informuotas administracijos atstovas;
(vardas, pavardė, pareigos)

11. Suteikia informaciją žmonėms, gesinantiems gaisrą, apie galimas griūtis, apsinuodijimus ir pan.:

- a) administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
- b) vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis _____;
- c) _____ kitas Informuotas administracijos atstovas;
(vardas, pavardė, pareigos)

12. Žmonių evakavimas iš gaisro zonos, materialinių vertybių apsauga ir evakavimą organizuoja:

- a) administracijos direktorius Dainius Grincevičius;
- b) vyriausiasis specialistas Ričardas Stepaitis _____;
- c) _____ kitas Informuotas administracijos atstovas;
(vardas, pavardė, pareigos)

13. Atvykę į gaisravietę ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS vadovas arba kitas atsakingas darbuotojas privalo:

- Įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai;
- Vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
- Prireikus iškviesti kitas spec. tarnybas;
- Sustabdyti įmonės darbą, kol neužgesintas gaisras;
- Pasirengti išjungti agregatus, aparatus elektros tiekimą;
- Imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo apsinuodijimų ir apdegimų;
- Atvykus ugniagesiams informuoti juos apie gaisro aplinkybes;
- Incidento likvidavimo vadovą (ILV) konsultuoti apie degančio objekto savybes;
- Informuoti apie sprogstamų, lengvai užsiliepsnojančių ir degių skysčių (LU ir DS), nuodingų, medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą;
- Pagal ILV nurodymus organizuoti įvairių komunikacijų išjungimą.

ŽMONIŲ EVAKAVIMAS IŠ GAISRO ZONOS.

Darbuotojams

- išeinant iš savo darbo vietos uždarykite langus ir duris, jų nerakindami;
- jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, išeikite per atsarginį išėjimą;
- jeigu pasitraukti iš patalpų negalima, pasilikite savo darbo vietoje ir plačiai atverkite langus;
- pasistenkite pranešti administracijai bei ugniagesiams savo buvimo vietą.

14. **Gesintuvo paleidimas:** reikia nutraukti plombą ir ištraukti apsauginį kaištį, gesintuvo žarnelę su difuzoriumi nukreipti į gaisro židinį ir nuspausti rankenėlę.

15. Atlaisvinti praėjimus.

16. Jeigu vienas iš atsakingų asmenų jau yra gaisro židinio vietoje, jis privalo nustatyti, ar kilęs pavojus žmonių gyvybėms.

17. Vykdykite gaisrinės darbuotojų nurodymus.
18. Patalpose, kuriose yra dūmų, judėti pasilenkus arba šliaužiant. Arčiau grindų yra daugiau oro, reikalingo kvėpavimui.
19. Privaloma išjungti visus elektros prietaisus prieš paliekant patalpas.
20. Evakuacijos metu draudžiama grįžti į degančias patalpas.
- 21. Išėjus iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5-8 min.) susirinkti nustatytoje, paženklintoje vietoje 1 pav.**



22. Įmonės vadovas, jei jo nėra – kitas atsakingas asmuo turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą, ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus.

PAGALBOS TELEFONAI

Pranešti apie gaisrą ugniagesiams,
Iškviešti Greitąją pagalbą
Iškvieti Policiją

Bendruoju pagalbos telefono numeriu	112
--	------------

Parengė:	Įmonės pavadinimas	Data
	UAB „Darbų saugos projektai“	2020-06-26

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įsakymas dėl gaisrinės saugos instrukcijų ir instruktavimo tvarkos
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-01 16:28 Nr. AT-526
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Grincevičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-01 16:29
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-01 16:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2018-02-05 10:41 - 2021-02-04 10:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. bendroji GSI.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. darbuotoju veiksmu kilus gaisrui planas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200617.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-08-17 14:02 nuorašą suformavo Irena Bacevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-